




Plan Directeur de la Distribution de l'Eau Schéma Hydraulique – état actuel

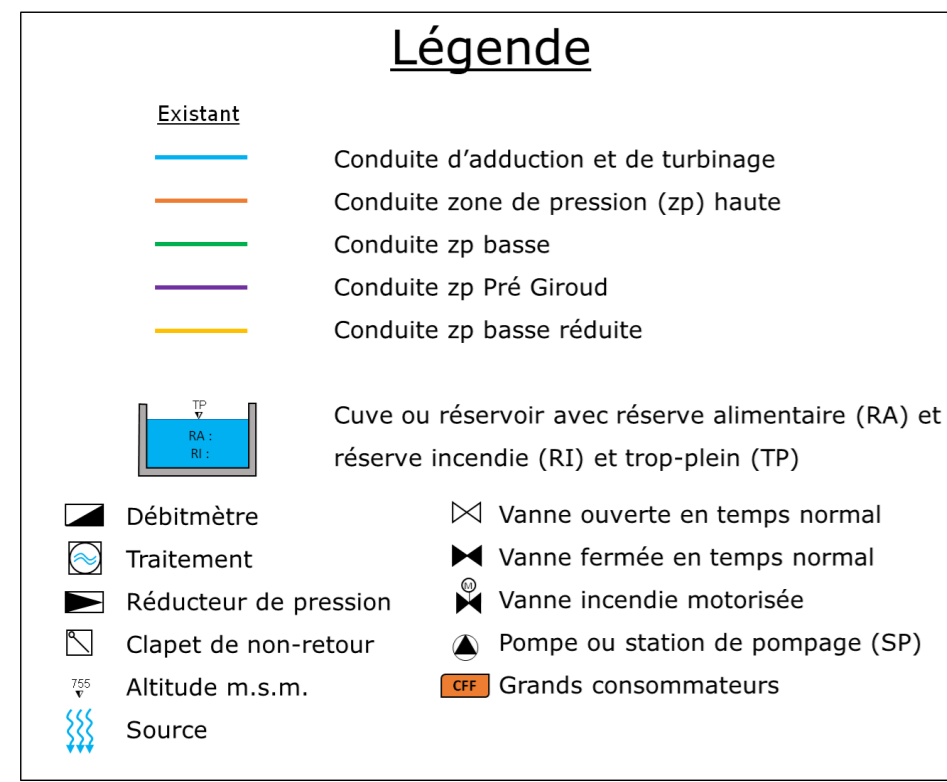

Tous les réservoirs disposent d'un système trop-plein + vanne de vidange qui n'est pas représenté
Les données de pression statique et de débit sont approximatives

CEDEV - Communauté d'études pour la distribution de l'eau à Vallorbe BR+ BR PLUS INGENIEURSA Grande Rue 9 - CP25 1337 VALLORBE N° de dossier : 4410	CSD INGENIEURS+ INGENIEURS PAR NATURE Chemin de Montelly 78, CP 60 1000 Lausanne 20 N° de dossier : VD7034	PDDE Echelle : - N° du mandat : VD7034	Dessiné : 14.12.18 / PNA
			Contrôlé : 14.12.18 / NIB
		Approuvé : 14.12.18 / NIB	Format : 841 x 594
		Phase : Plan N°	Index : 001 a

Schéma hydraulique actuel

